


K4 Istniejący pion kanalizacyjny z rur PVC
K14 Pion kanalizacyjny z rur PVC
Kondycja z rur PVC prowadzona w brzdach

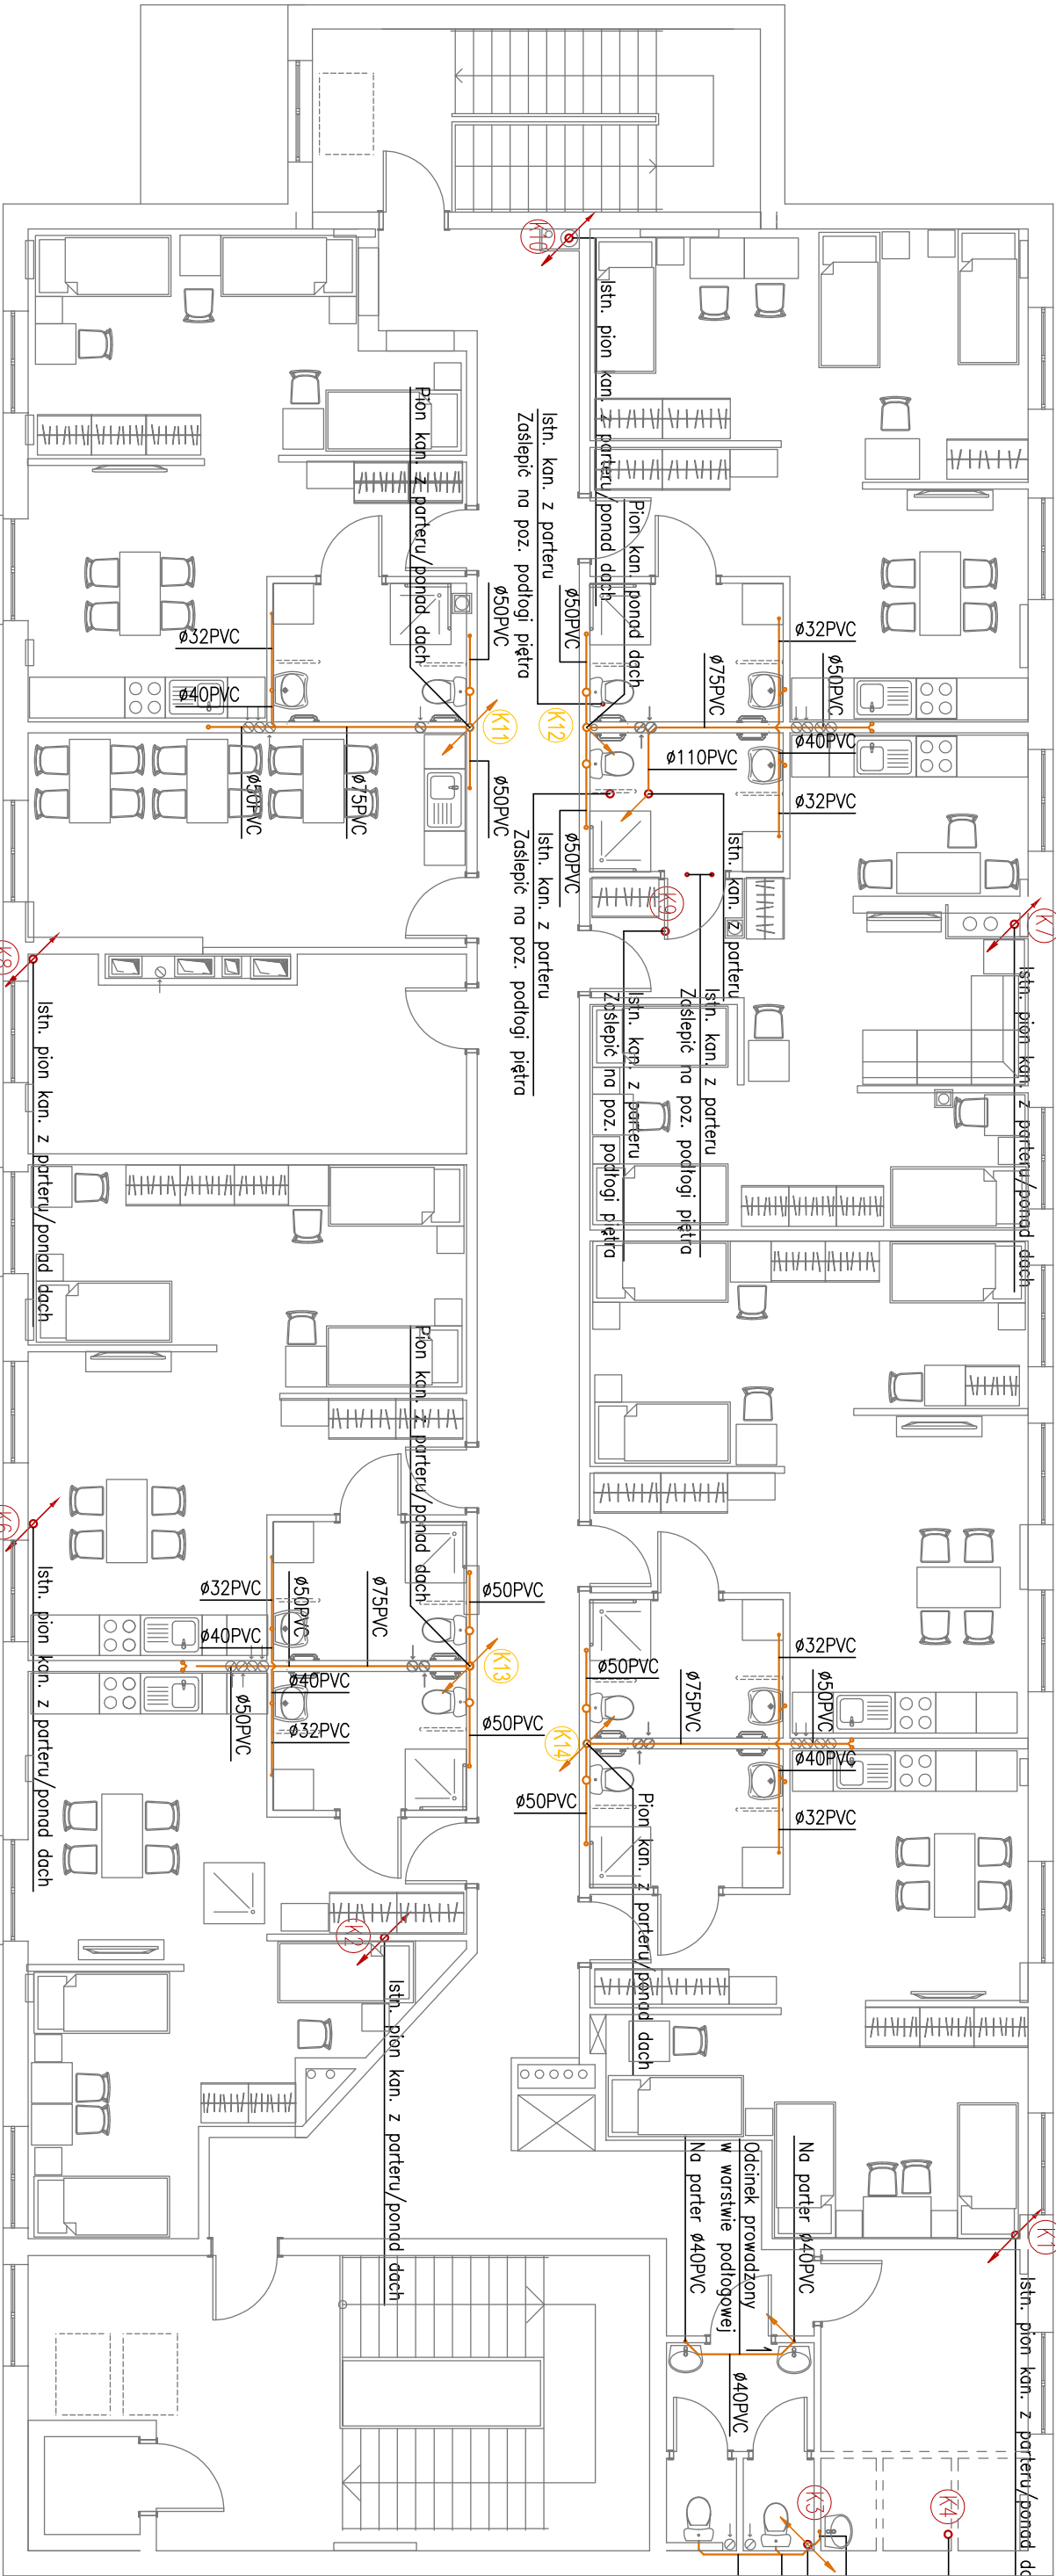

UWAGA:
1. Przejścia przez przegrody w murach osłonowych.
2. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami. W dolnej części pionów instalować rewizje.

KLIMA-TERM

Biuo Projektowe
ul. K. Wielkiego 61/303
65-400 Gorzów Wlkp.
tel. 790 553 100

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nr rysunku

Projekt przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego
ul. Stawna 40, dz. nr 288
Kamień Wielki

3/S

PRZEDMIOT RYSUNKU
INSTALACJA KANALIZACYJNA
RZUT PIĘTRA

DATA
05.06.19

SKALA
1:100

BRANŻA
SANTARNA

PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Michniok	IBS/0015/P005/07 Projektant w specjności inst.-rzt. w zakresie pełnym obowiązkiem sieci i inst. sanit.	
SPRAWDZIC	mgr inż. Jacek Gładko	IBS/0024/P005/16 Projektant w specjności inst.-rzt. w zakresie pełnym obowiązkiem sieci i inst. sanit.	